

## ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU BAS RHIN (67)



Intégration d'une GTB Johnson Controls Metasys, avec les contrôleurs NAE et NCE pour réguler la température ainsi que l'humidité des locaux d'archivage


Bureau d'étude CVC : SNC LAVALIN Illkirch

L'installateur : la société SCHAEFFER à MEISENTHAL

# ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU BAS RHIN (67)

## Matériel installé :

- 1 Serveur ADX
- 1 x MS-NAE5510-1
- 1 x MS-NCE2560-0
- 1 x MS-NIE2960-0
- 1 x MS-NAE4520-2
- 1 x MS-NCE2566-0
- 20 x LP-FX15D11-000C
- 17 x DX9100-8454
- 17 x MS-FEC2611-0
- 46 x AD-FCC4245-1

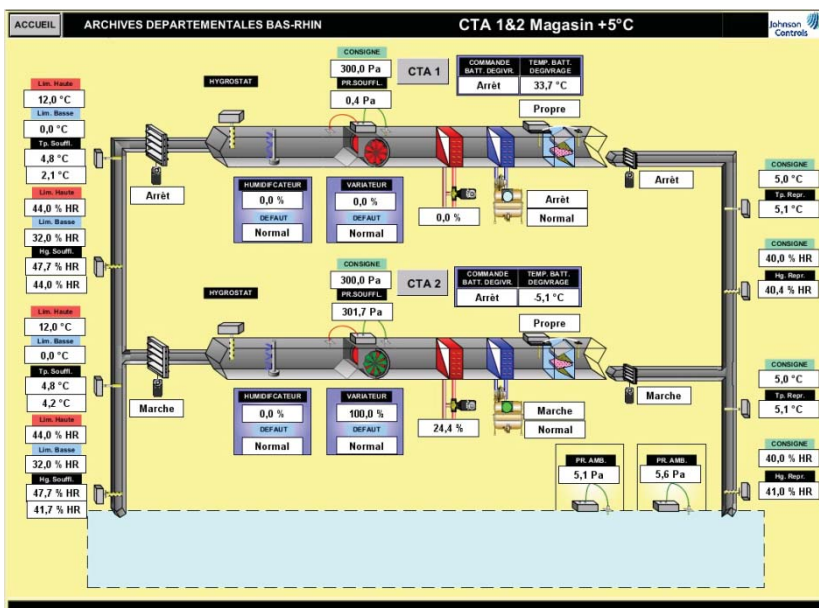

Réalisation ARCOM Alsace Lorraine



68 - MULHOUSE  
67 - STRASBOURG  
Tél : 03 89 50 73 35  
arcom-al@groupe-arcom.com



92 - ANTONY  
Tél : 06 21 09 42 03  
arcom-idf@groupe-arcom.com



support-aither@groupe-arcom.com  
www.groupe-arcom.com



18 - VIERZON  
Tél : 02 48 52 93 70  
arcom-cvl@groupe-arcom.com



71 - CHALON SUR SAÔNE  
Tél : 03 85 42 29 29  
arcom-bfc@groupe-arcom.com



69 - LYON  
Tél : 04 78 70 26 88  
contact@iris-regulation.com